

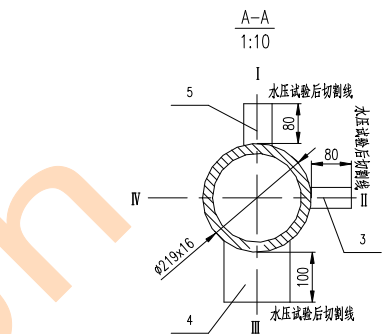



集箱筒体直段按外表面展开图

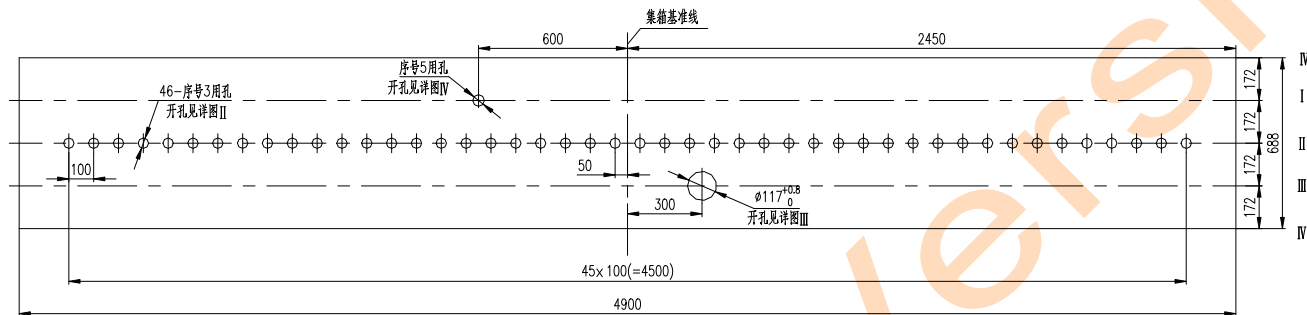


详图IV
1:1

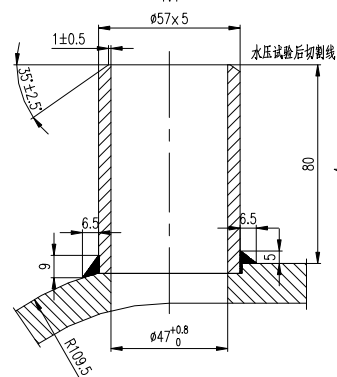


序号5开孔详图




详图 I
1:4

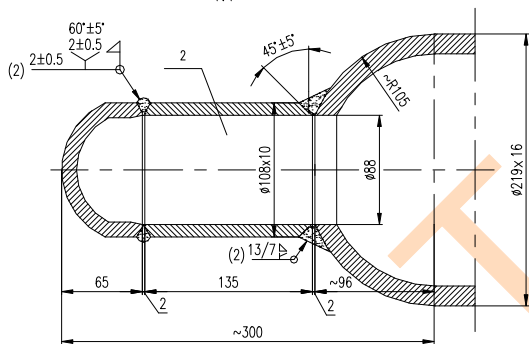


详图II
1:3

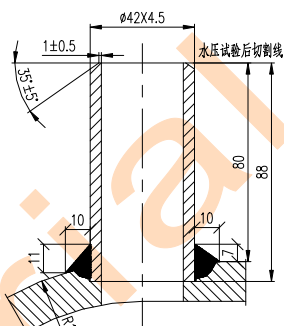

序号3用孔详图



详图Ⅲ
1:3

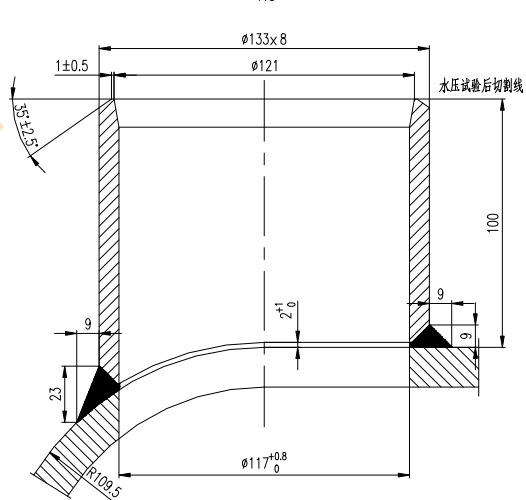

技术要求:

1. 集箱按UG0810《锅炉集箱技术条件》设计, 制造与验收。
2. 集箱两端端口按UG1303进行。
3. 集箱工作压力 $P_g=5.42\text{MPa}$, 水压试验压力 $P_s=8.13\text{MPa}$ 。
4. 所有加工面粗糙度均为 $\frac{25}{\sqrt{}}$ 。

5	UG5009-20	管接头 $\phi 57 \times 5$; L=84	1	20G/GB5310	0.538	0.538	
4	UG5018-20	管接头 $\phi 133 \times 8-110$	1	20G/GB5310	2.824	2.824	
3	UG5024-09	管接头 $\phi 42 \times 4.5$; L=88	46	20G/GB5310	0.366	16.836	
2	UG4115-01	手孔装置 I 型	2	装配件	6	12	
1	189T54-4-(1)	集箱本体 $\phi 219 \times 16$	1	20G/GB5310	392.5	392.5	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注
标记	处数	文 件 号	簽 字	日期	189T54-4-0		
设 计		标 准	省煤器中间集箱Ⅲ				
校 对		工 艺					
审 核		批 准					
审 定		日 期					
装配件					重 量 424.7	比 例 1:15	供 图 Y
					共 1 页 第 1 页	参 考 图 号	版 本 号
					无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)		

本图纸所有权归无锡光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。