
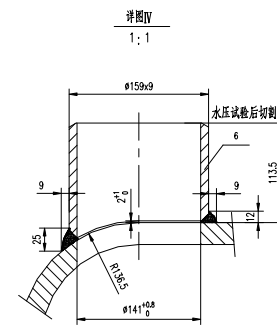
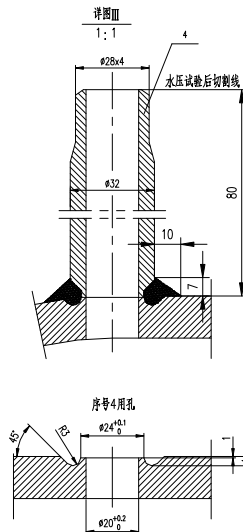
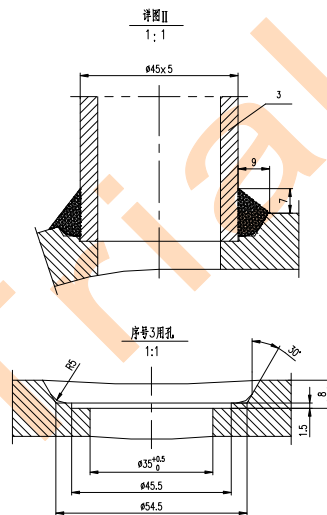
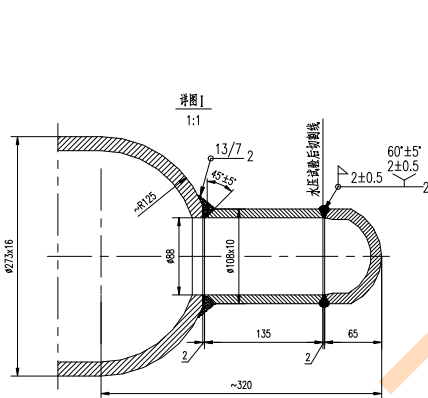



按集箱直段外表面展开图

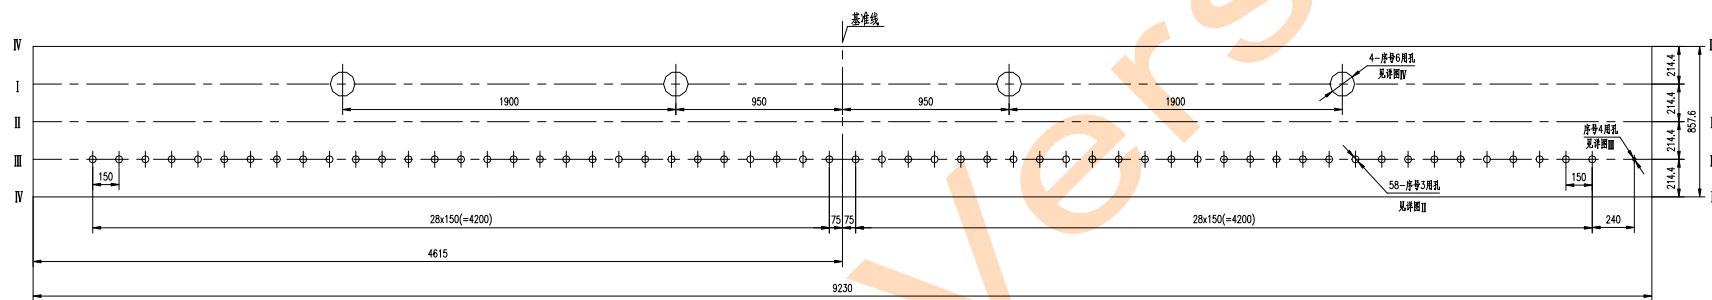

技术要求:

1. 按UG0810《锅炉集箱技术条件》制造与验收。
2. 集箱工作压力为5.0MPa,水压试验压力为7.5MPa。
3. 集箱两端接口按UG1303《集箱端接口结构尺寸》进行。
4. 筒身上开孔和筒身两端加工按 图 进行。

6	189T43-1-1-2	管接头	φ159x9	4	20G/GBS310	4.3	17.2	借用
5	UG6407-86	耳板	d30	2	Q245R	2.18	4.36	
4	UG5014-86	管接头	φ28x4	1	20G/GBS310	0.27	0.27	
3	189T44-5-3-0	管接头	φ45x5	58	装配件	2.97	172.26	
2	UG4115-01	手孔装置	I型	2	装配件	6	12	
1	189T44-6-(1)	集箱筒体	φ273x16	1	20G/GBS310	960.3	960.3	
序号	图号	名称	数量	材料	重量	尺寸	备注	
低温过热器出口集箱								189T44-6-0
装配件								无锡华光锅炉股份有限公司 (无锡锅炉厂)

本图纸所有版权归无锡华光锅炉股份有限公司所有, 除另有约定外, 任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为, 必追究法律责任和经济赔偿。