


技术要求:
按UG0820制造和验收。

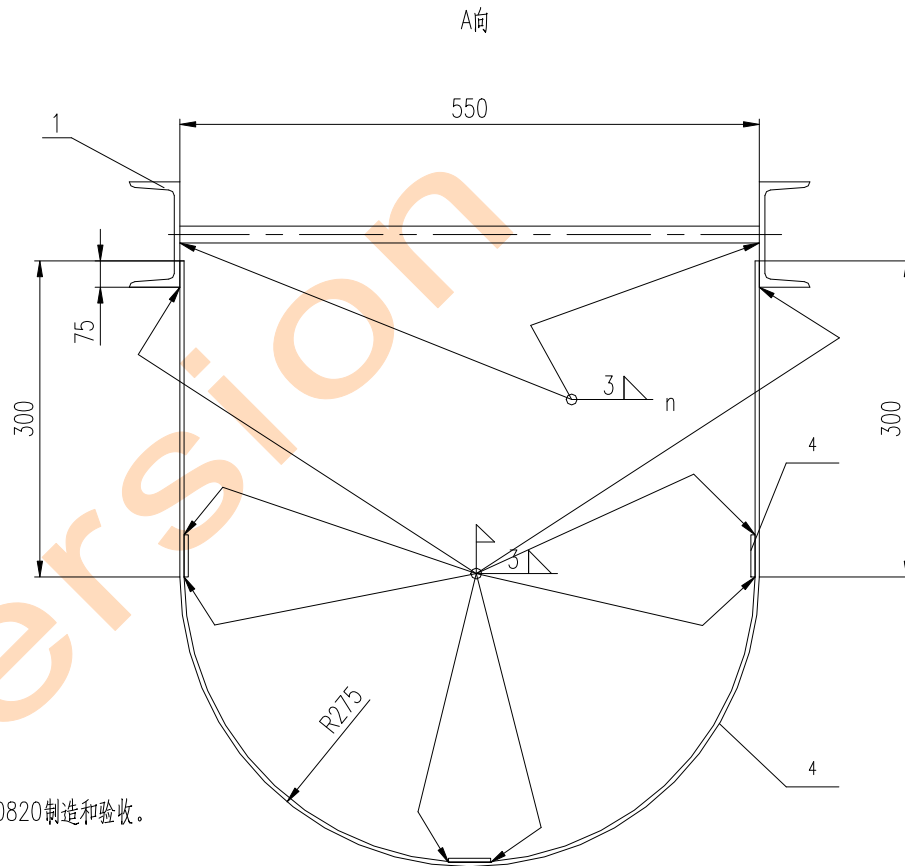

4	189T37-21-(4)	扁钢 4×40; L=11米	1	Q235B	13.8	13.8	按总长供			
3	189T37-21-(3)	钢板 δ 10; 70×120	2	Q235B	0.7	1.4				
2	189T37-21-(2)	圆钢 φ 20; L=6米	1	Q235B	14.8	14.8	按总长供			
1	189T37-21-(1)	槽钢 10; L=3800	2	Q235B	38	76				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注			
					重	量				
标 记	处 数	文 件 号	签 字	日 期	直爬梯2430			189T37-21-0		
设 计			标 准							
校 对			工 艺							
审 核			批 准							
审 定			日 期							
					重 量	106	比 例	1:15	供 图	Y
					共 1 页	第 1 页	参 考 图 号		版 本 号	
					无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司					
					(无 锡 锅 炉 厂)					

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。