



1:4

C向(仅示意序号4、5)

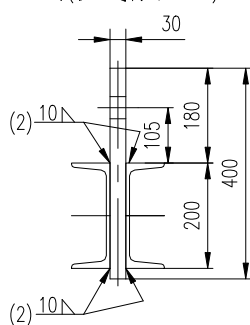


D向(仅示意序号4、6)

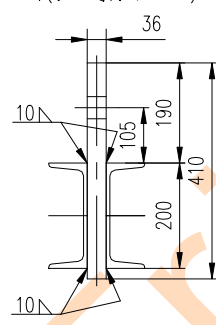

技术要求:

1、安装序号5、6时，注意其安装位置，必须与图示位置一致。

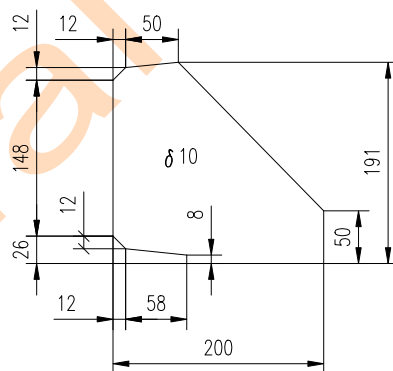

6	189T45-2-6	耳板 d48	1	Q245R	19.2	19.2	见技1
5	189T45-2-5	耳板 d42	2	Q245R	14	28	见技1
4	189T45-5-(4)	槽钢 20a; L=550	6	Q235B	12.5	75	
3	189T45-5-(3)	钢板 $\delta$ 10	12	Q235B	2.2	26.4	
2	189T45-2-2-0	梁	2	装配件	294.3	588.6	
1	UG5206-86	挂钩 220	116	12Cr1MoV	0.37	42.92	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计 量	备 注
标记	处数	文 件 号	签 字	日期	<div>189T45-5-0</div> <div>重 量 780 比 例 1:20 供 图 Y</div> <div>共 1 页 第 1 页 参考图号 版本号</div> <div>无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)</div>		
设 计		标 准					
校 对		工 艺					
审 核		批 准					
审 定		日 期					
低温过热器蛇形管吊架							
装配件							

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。