


1.地脚螺栓安装垂直度小于1/1000。

3. 序号1、2装配后出厂。

4.序号5、6焊完后开孔。

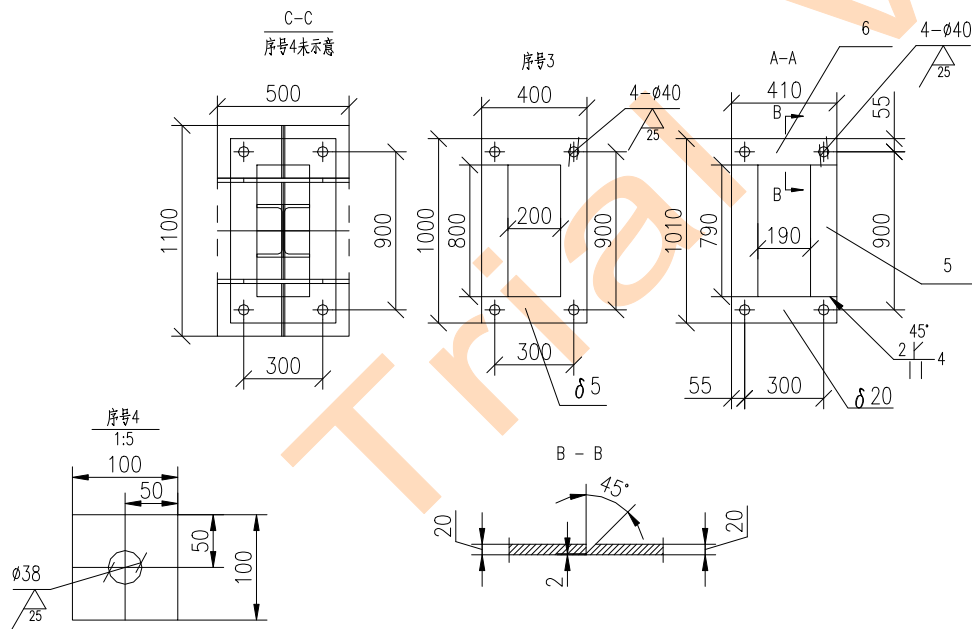

6	189T06-5-(6)	钢板 $\delta 20$; 410×110	2	Q355B	7.08	14.16	开孔
5	189T06-5-(5)	钢板 $\delta 20$; 790×110	2	Q355B	13.64	27.28	
4	189T06-5-(4)	钢板 $\delta 20$	4	Q355B	1.57	6.28	开孔
3	189T06-5-(3)	钢板 $\delta 5$	1	Q235B	9.42	9.42	开孔
2	GB/T6170	螺母 M36	8	8级	0.352	2.816	
1	189T06-1-1	螺栓 M36	4	Q355B	9.4	37.6	

序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注
					重 量	量	
标记	页数	文 件 号	签 字	日 期			
设 计		标 准					
校 对		工 艺					
审 核		批 准					
审 定		日 期					

地脚螺栓和支架5

189T06-5-0

重 量 97.556 比 例 1:20 供图 Y

共 1 页 第 1 页 参考图号 版本号

无锡华光锅炉股份有限公司
(无 锡 锅 炉 厂)

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。