


技术要求:

- 1.除注明外,钢板之间现场按 $\frac{A5}{A5}$ 或 $\frac{A11}{A11}$ 进行;
钢板与水冷壁之间现场按 $\frac{A5}{A5}$ 进行。

16	146799-1-2-16	新板	1	Q235B	440.2	440.2	售用
15	146799-1-2-15	新板	2	Q235B	29.1	58.2	售用
14	146799-1-2-14-0	新板	2	装饰件	1.2	2.4	正副板
13	146799-1-2-13	新板	2	Q235B	22.6	45.2	正副板
12	146799-1-2-12-0	新板	2	装饰件	2.7	5.4	正副板
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 位	备 注	备

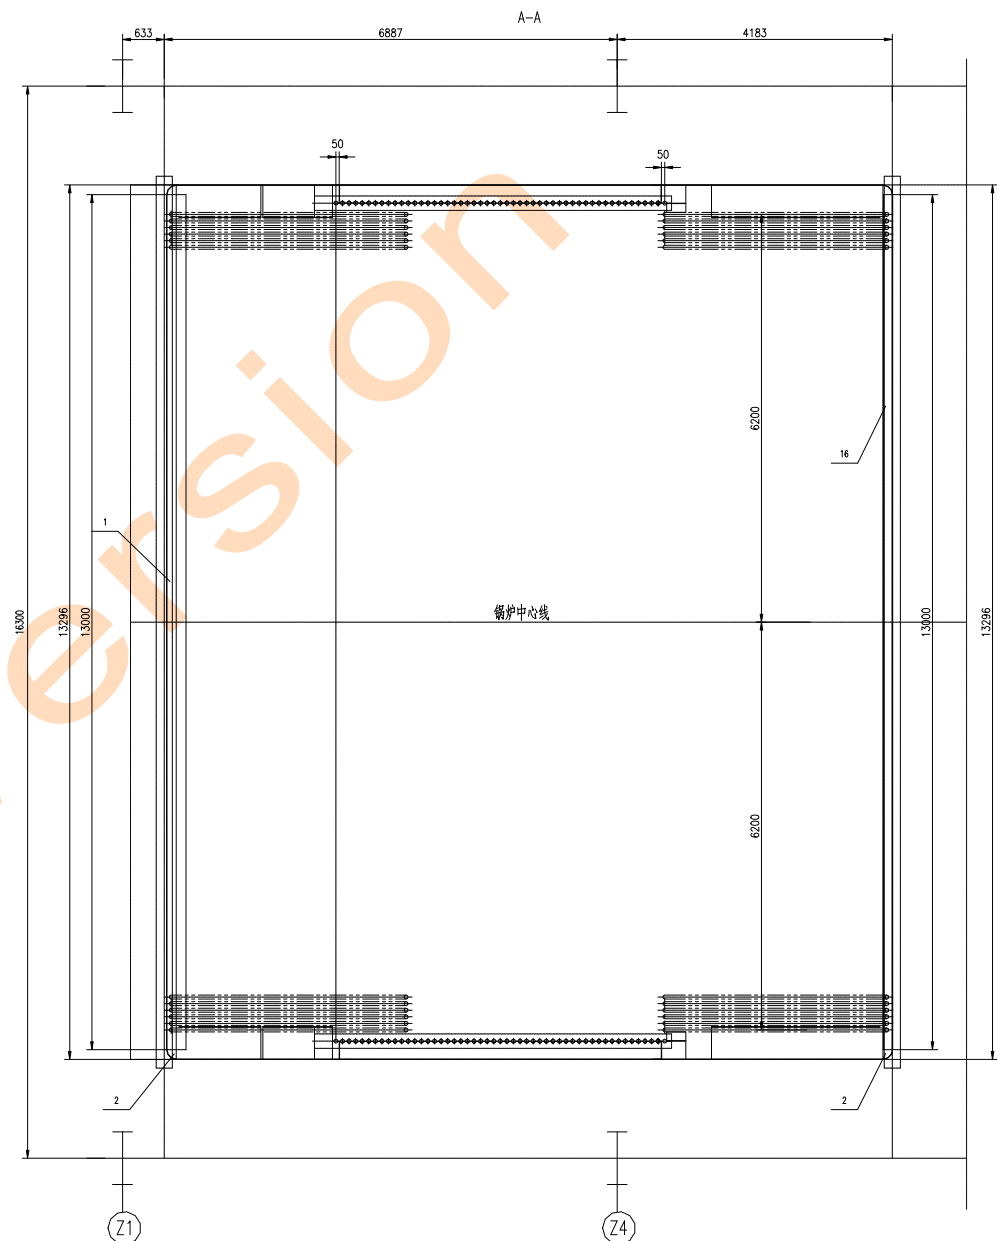

11	146799-1-2-11	拆板	2	Q235B	93.9	187.8	借用
10	146799-1-2-10-0	拆板	2	装配件	29.3	58.6	借用
9	146799-1-2-9	拆板	2	Q235B	13.6	27.2	借用
8	146799-1-2-8-0	拆板	2	装配件	3.9	7.8	正负各一半
7	146799-1-2-7	拆板	2	Q235B	92.5	185	正负各一半
6	146799-1-2-6-0	拆板	2	装配件	2.5	5	正负各一半
5	146799-1-2-5	拆板	2	Q235B	43.3	86.6	借用
4	146799-1-2-4-0	拆板	2	装配件	18	36	正负各一半
3	146799-1-2-3	拆板	2	Q235B	53.6	107.2	正负各一半
2	146799-1-2-2-0	拆板	4	装配件	2	8	借用
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量	总 重 量	备 注

[illegible]