



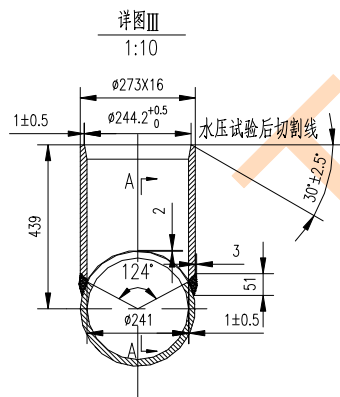


- 1、按UG0810《锅炉集箱技术条件》制造与验收。
- 2、集箱工作压力为5.0MPa,水压试验压力为7.5MPa。
- 3、集箱两端按详图I开坡口。

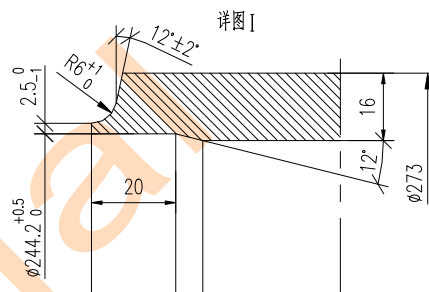

详图II
1:5

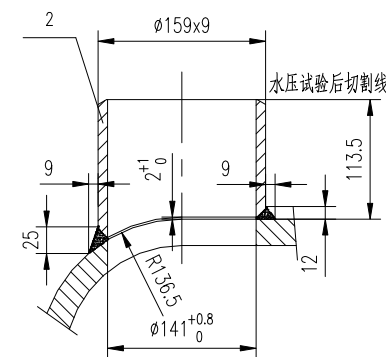

4	189T43-1-1-4	端盖	2	20	18.3	36.6	
3	189T43-1-1-3	管接头 $\varnothing 273 \times 16$	1	20G/GB5310	37.6	37.6	
2	189T43-1-1-2	管接头 $\varnothing 159 \times 9$	4	20G/GB5310	4.3	17.2	
1	189T43-1-1-(1)	管子 $\varnothing 273 \times 16; L=6100$	1	20G/GB5310	618.1	618.1	见技3
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注
					重 量		

						集箱	189T43-1-1-0					
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期								
设 计			标 准			装配件	重 量	709.5	比 例	1:25	供 图	Y
校 对			工 艺				共 1 页	第 1 页	参考图号		版本号	
审 核			批 准				无锡华光锅炉股份有限公司					
审 定			日 期				(无 锡 锅 炉 厂)					

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。