


技术要求:

- 按UG0811《锅炉管子技术条件》制造与验收。
- 安装完成后与锅炉本体一起进行水压试验。
- 管子对接按图 70.2 进行。

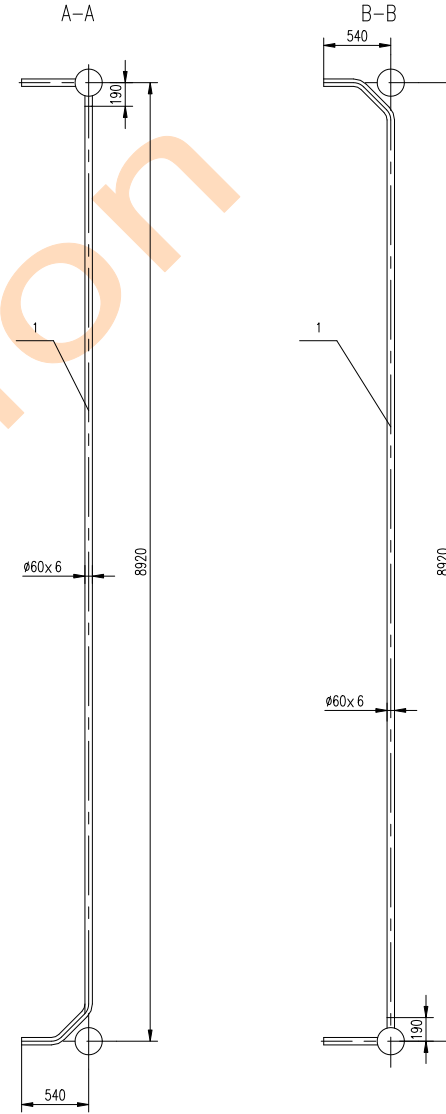

1	189T28-1-1	弯管 Ø60x6	6	20G/GB5310	72.8	436.8	
序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
标记	数量	文件号	签字	日期	顶部连接管		
设计							
校对							
审核							
审定					管屏		
重量 1899 比例 1:30 供图 Y					189T28-1-0		
共 1 页 第 1 页 参看图号					无锡华光锅炉股份有限公司 (无锡锅炉厂)		

2	189T28-1-2-0	管屏	1	管屏	1461.8	1461.8	
序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。