




详图 I
1:4

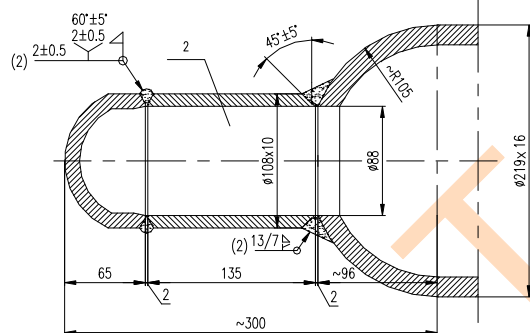


详图 II
1:3

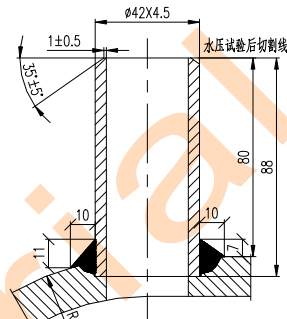

序号3用孔详图



详图Ⅲ
1:3

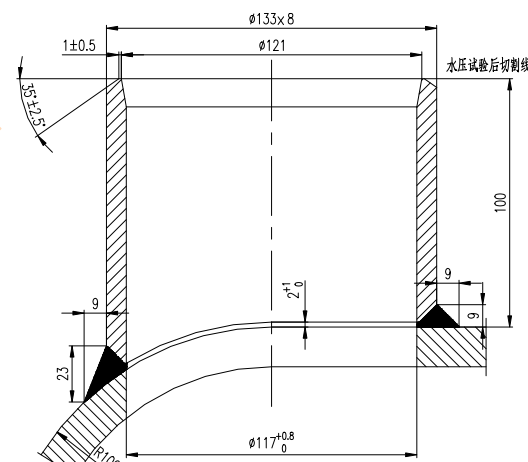

- 1、集箱按UG0810《锅炉集箱技术条件》设计、制造与验收。
- 2、集箱两端缩口按UG1303进行。
- 3、集箱工作压力 $P_g=5.42\text{MPa}$ ，水压试验压力 $P_s=8.13\text{MPa}$ 。
- 4、所有加工面粗糙度均为 $\frac{25}{\sqrt{}}$ 。

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。