

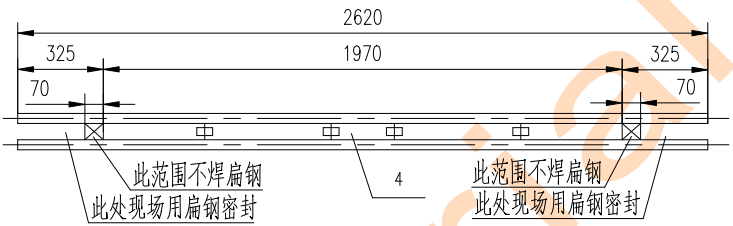


序号1、4安装详图

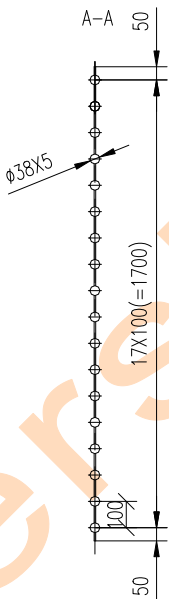

序号1、3安装详图

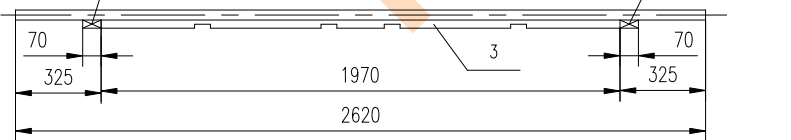

技术要求：

- 1.按UG0814《 锅炉膜式管屏技术条件》制造与验收。
- 2.管子工作压力 $P=5.18\text{MPa}$,水压试验压力 $P_s=7.77\text{MPa}$ 。
- 3.序号1管子两端外倒角 $1 \times 35^\circ$ 。
- 4.扁钢与管子焊接按 3 进行。
- 5.开孔四角允许最大圆角至R3。
- 6.管排两端切割鳍片需保留高度为1~3mm的鳍根，不得损伤管子。

4	189T49-1-4	扁钢	8	15CrMo	5.8	46.4				
3	189T49-1-3	扁钢	2	15CrMo	2.9	5.8				
2	189T49-2-(2)	扁钢 6×62; L=1970	9	15CrMo	5.8	52.2				
1	189T49-2-(1)	管子 Ø38×5; L=2620	18	20G/GB5310	10.7	192.6				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注			
					重	量				
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期	顶棚管组					
设 计		标 准								
校 对		工 艺								
审 核		批 准								
审 定		日 期			装配件					
					189T49-2-0					
					重 量	297	比 例	1:20	供 图	Y
					共 1 页	第 1 页	参 考 图 号		版 本 号	
					无锡华光锅炉股份有限公司					
					(无 锡 锅 炉 厂)					

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。