


| 管子规格   | 弯管半径 | 弯头外侧最小需要厚度(mm) | 弯头内侧最小需要厚度(mm) |
|--------|------|----------------|----------------|
| φ159×8 | R500 | 3.93           | 4.52           |

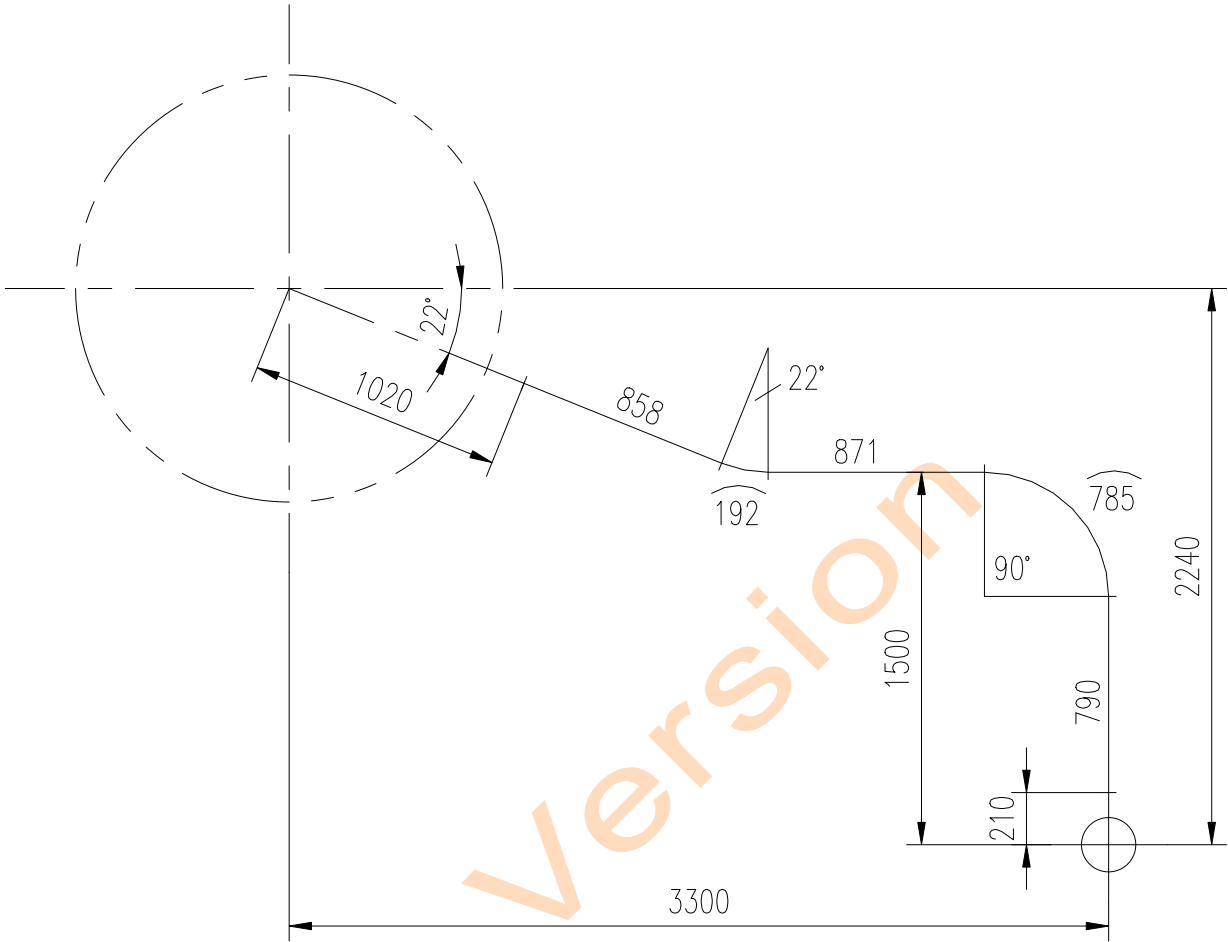

技术要求:

- 1.按UG0811”锅炉管子技术条件”制造与验收。
- 2.管子两端外倒角1×35°。
- 3.管子弯曲半径R=500。
- 4.管子展开长度L=3496。

|     |    |       |     |     |  |            |  |                             |       |      |      |     |   |
|-----|----|-------|-----|-----|--|------------|--|-----------------------------|-------|------|------|-----|---|
|     |    |       |     |     |  | 管子 φ159×8  |  | 189T29-2-1                  |       |      |      |     |   |
|     |    |       |     |     |  |            |  |                             |       |      |      |     |   |
|     |    |       |     |     |  |            |  |                             |       |      |      |     |   |
| 标记  | 处数 | 文 件 号 | 签 字 | 日 期 |  |            |  |                             |       |      |      |     |   |
| 设 计 |    |       | 标 准 |     |  | 20G/GB5310 |  | 重 量                         | 104.2 | 比 例  | 1:30 | 供 图 | Y |
| 校 对 |    |       | 工 艺 |     |  |            |  | 共 1 页                       | 第 1 页 | 参考图号 |      | 版本号 |   |
| 审 核 |    |       | 批 准 |     |  |            |  | 无锡华光锅炉股份有限公司<br>(无 锡 锅 炉 厂) |       |      |      |     |   |
| 审 定 |    |       | 日 期 |     |  |            |  |                             |       |      |      |     |   |

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。