
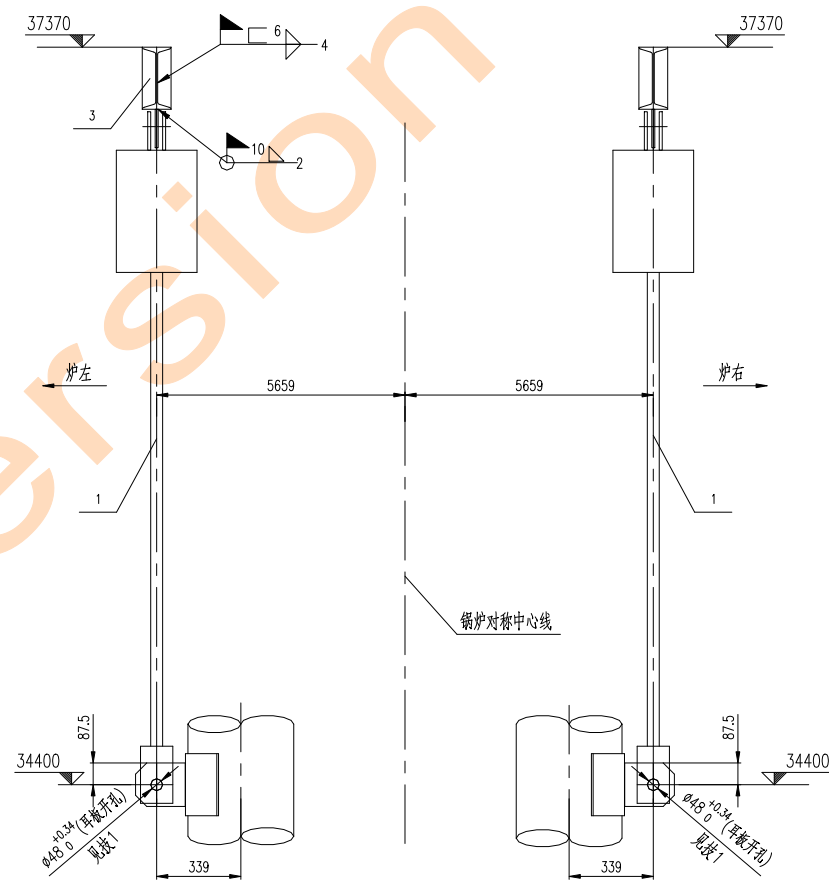


技术要求:

- 1、管道耳板由本厂提供。
2、序号2现场锁口。
3、型钢与梁之间按  进行。

彈簧支吊架參數:

1. 可变弹簧支吊架型号: TD30C20。(按NB/T 47039选型)
2. 热态载荷: 83554N; 安装载荷: 67720N;(单个弹簧吊架载荷)
热态位移: 向下14mm; 水平28mm。



3	UG5401-86	肋板 $\delta 8; 51 \times 230$	4	Q235A	0.74	2.96				
2	189T252-2-1-(2)	工字钢 25a;L=1000	2	Q235B	38.1	76.2	见技2			
1	189T252-2-1-(1)	可变弹簧支吊架	2	外购装配件						
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计	备 注			
标况	外数	文 件 号	签 字	日期	下降管吊挂装置 I 189T252-2-1-0 装配件 无锡华光锅炉股份有限公司 (无锡锅炉厂)					
设 计		工 艺								
校 对		准 准								
审 核		批 准								
审 定		日 期								
					重 量	79	比 例	1:15	供 图	Y
					共 1 页	第 1 页	参 考 图 号	版本号		

本图纸所有权归无锡光铝炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。