189T251-0

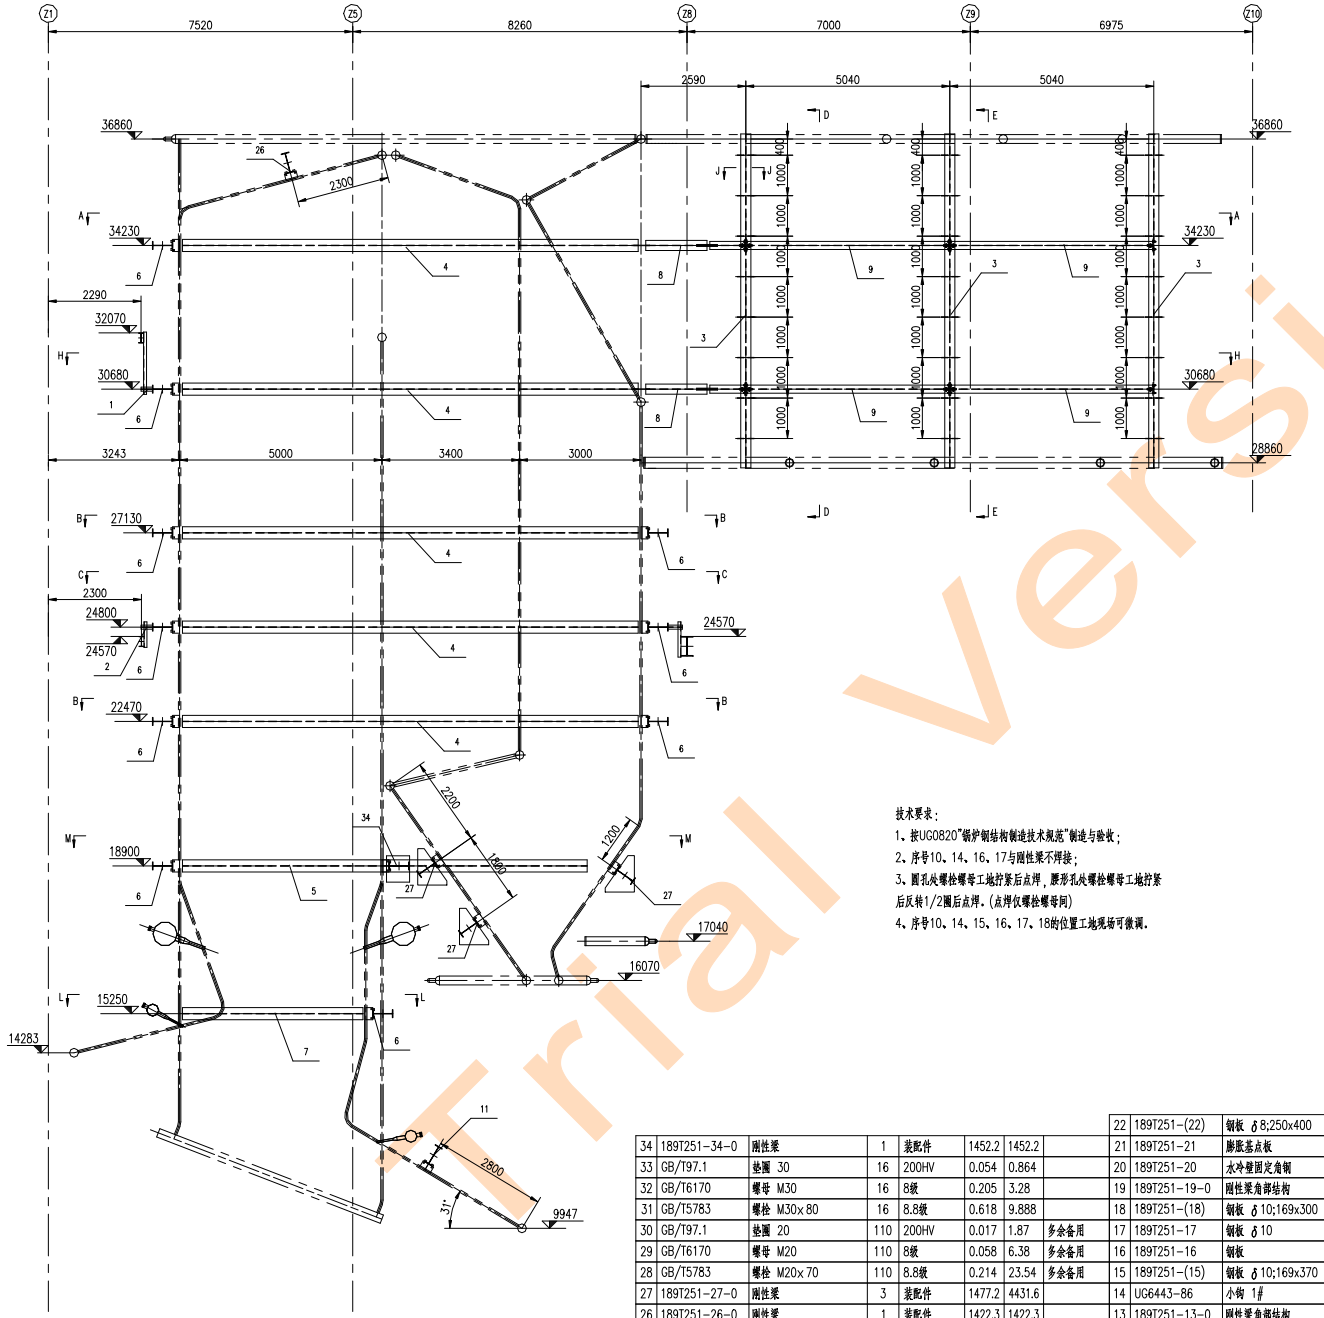


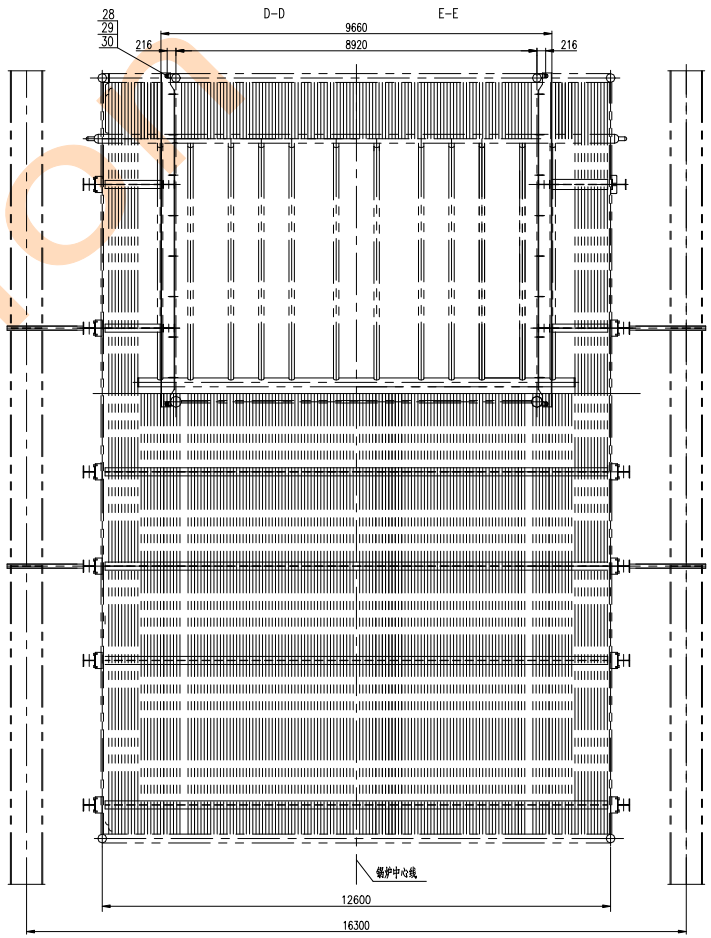


技术要求：

1、按UG0820"锅炉钢结构制造技术规范"制造与验收；

2、序号10、14、16、17与刚性梁不焊接；

3、圆孔处螺栓螺母工地拧紧后点焊，腰形孔处螺栓螺母工地拧紧后反转1/2圈后点焊。(点焊仅螺栓螺母间)

4、序号10、14、15、16、17、18的位置工地现场可微调。

| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单件重量 | 总计重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 189T251-34-0 | 刚性梁 | 1 | 装配件 | 1452.2 | 1452.2 | |
| 33 | GB/T97.1 | 垫圈 30 | 16 | 200HV | 0.054 | 0.864 | |
| 32 | GB/T6170 | 螺母 M30 | 16 | 8级 | 0.205 | 3.28 | |
| 31 | GB/T5783 | 螺栓 M30x80 | 16 | 8.8级 | 0.618 | 9.888 | |
| 30 | GB/T97.1 | 垫圈 20 | 110 | 200HV | 0.017 | 1.87 | 多余备用 |
| 29 | GB/T6170 | 螺母 M20 | 110 | 8级 | 0.058 | 6.38 | 多余备用 |
| 28 | GB/T5783 | 螺栓 M20x70 | 110 | 8.8级 | 0.214 | 23.54 | 多余备用 |
| 27 | 189T251-27-0 | 刚性梁 | 3 | 装配件 | 1477.2 | 4431.6 | |
| 26 | 189T251-26-0 | 刚性梁 | 1 | 装配件 | 1422.3 | 1422.3 | |
| 25 | 189T251-25 | 连板 | 16 | Q235B | 1.7 | 27.2 | |
| 24 | 189T251-24 | 角板 | 4 | Q235B | 13.4 | 53.6 | |
| 23 | 189T251-23 | 连接角钢 | 40 | Q235B | 7.9 | 316 | |

| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单件重量 | 总计重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 189T251-(22) | 钢板 δ8;250x400 | 7 | Q235B | 6.3 | 44.1 | |
| 21 | 189T251-21 | 膨胀基点板 | 7 | Q235B | 3.3 | 23.1 | |
| 20 | 189T251-20 | 水冷壁固定角钢 | 14 | Q235B | 1.8 | 25.2 | |
| 19 | 189T251-19-0 | 刚性梁角部结构 | 4 | 装配件 | 44 | 176 | |
| 18 | 189T251-(18) | 钢板 δ10;169x300 | 300 | Q235B | 4 | 1200 | 多余备用 |
| 17 | 189T251-17 | 钢板 δ10 | 90 | Q235B | 0.7 | 63 | 多余备用 |
| 16 | 189T251-16 | 钢板 | 30 | Q235B | 2 | 60 | 多余备用 |
| 15 | 189T251-(15) | 钢板 δ10;169x370 | 270 | Q235B | 4.9 | 1323 | 多余备用 |
| 14 | UG6443-86 | 小钩 1# | 2300 | Q235A | 0.259 | 595.7 | 多余备用 |
| 13 | 189T251-13-0 | 刚性梁角部结构 | 20 | 装配件 | 51.4 | 1028 | |
| 12 | 189T251-12-0 | 刚性梁 | 4 | 装配件 | 50.1 | 200.4 | |
| 11 | 189T251-11-0 | 刚性梁 | 1 | 装配件 | 1310.3 | 1310.3 | |
| 10 | 189T251-10 | 钢板 | 240 | Q355B | 1.8 | 432 | 多余备用 |

| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单件重量 | 总计重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 189T251-9 | 刚性梁 | 8 | Q355B | 279 | 2232 | |
| 8 | 189T251-8-0 | 刚性梁 | 4 | 装配件 | 150.8 | 603.2 | |
| 7 | 189T251-7-0 | 刚性梁 | 2 | 装配件 | 516.8 | 1033.6 | |
| 6 | 189T251-6 | 刚性梁 | 10 | Q355B | 1097.7 | 10977 | |
| 5 | 189T251-5-0 | 刚性梁 | 2 | 装配件 | 1096.7 | 2193.4 | |
| 4 | 189T251-4 | 刚性梁 | 10 | Q355B | 1047.2 | 10472 | |
| 3 | 189T251-3-0 | 刚性梁 | 6 | 装配件 | 646.5 | 3879 | |
| 2 | 189T251-2-0 | 导向装置II | 1 | 装配件 | 352.4 | 352.4 | |
| 1 | 189T251-1-0 | 导向装置I | 1 | 装配件 | 422.4 | 422.4 | |

| 标记 | 处数 | 文件号 | 签字 | 日期 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准 | | 水冷壁固定装置 | 189T251-0 |
| 校对 | | | 工艺 | | | |
| 审核 | | | 批准 | | 装配件 | 无锡华光锅炉股份有限公司（无锡锅炉厂） |
| 审定 | | | 日期 | | | |

重量 46395 比例 1:65 张数 Y 共4页 第1页 参考图号 配本号

本图纸所有权归属无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。

Trial version