
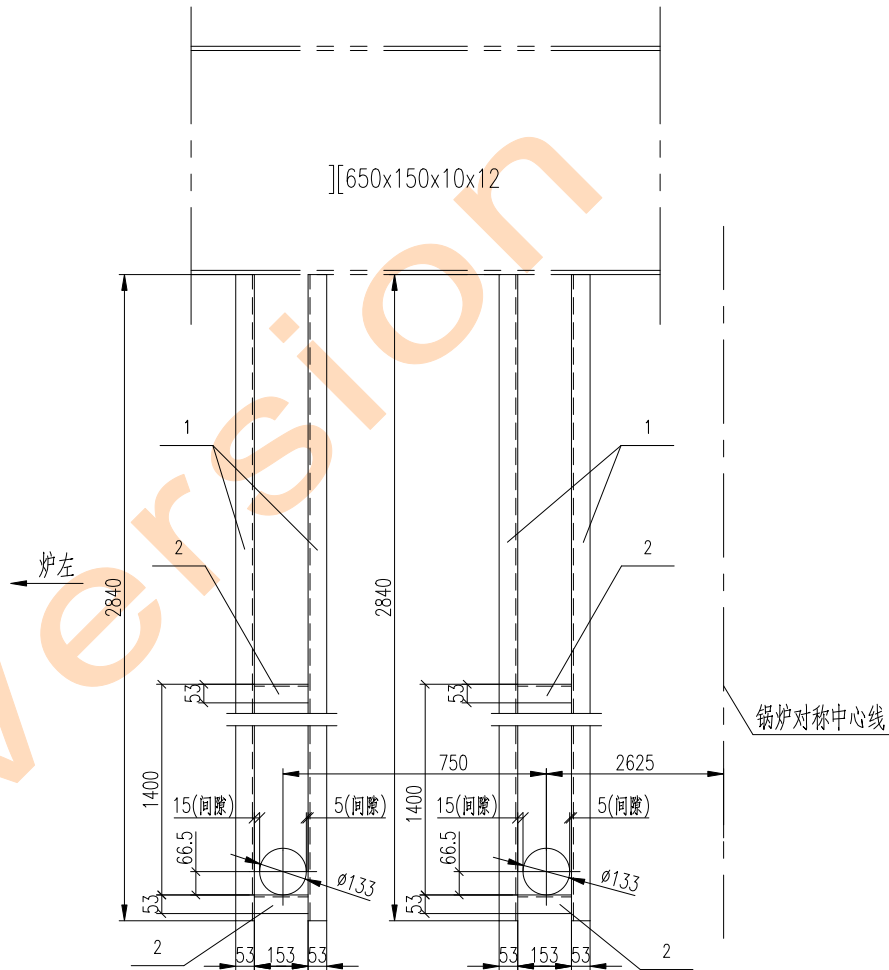


技术要求：

1. 型钢与型钢、梁之间按  焊接。

2.吊挂装置左右两侧对称，安装时注意预留间隙及方向。



1	189T252-3-1-(1)	槽钢 12;L=2840	8	Q235B	34.3	274.4				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注			
					重	量				
			侧墙水冷壁上升管吊挂装置		189T252-3-1-0					
标记	处数	文 件 号	签 字	日期						
设 计		标 准			重 量	290	比 例	1:15	供 图	Y
校 对		工 艺			共 1 页	第 1 页	参 考 图 号		版 本 号	
审 核		批 准	装 配 件		无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 ( 无 锡 锅 炉 厂 )					
审 定		日 期								

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。

2	189T252-3-1-(2)	槽钢 12;L=153	8	Q235B	1.9	15.2	
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量	总 计 量	备 注